


5 stappenplan voor het reinigen of vervangen van de filters van de HR-ventilatie-unit met warmteterugwinning type HRU ECO-fan 3 BVF

Stap 1



Stap 2



Maak de unit spanningsvrij door de stekker uit het stopcontact te nemen


Verwijder de filterhouders door aan de handgrepen te trekken

Stap 3

	Type filter G3	
	schoonmaken	vervangen
Eerste maanden na oplevering	iedere week	na 3 maanden
Normaalgebruik zonder HR-wasemkap	1 keer per 3 maanden	1 keer per 6 maanden
Normaal gebruik met HR-wasemkap	1 keer per 2 maanden	1 keer per 4 maanden

	Type filter G4	
	schoonmaken	vervangen
Eerste maanden na oplevering	n.v.t.	n.v.t.
Normaalgebruik zonder HR-wasemkap	1 keer per 9 maanden	1 keer per 18 maanden
Normaal gebruik met HR-wasemkap	1 keer per 6 maanden	1 keer per 8 maanden

	Type filter F7	
	schoonmaken	vervangen
Eerste maanden na oplevering	n.v.t.	n.v.t.
Normaalgebruik zonder HR-wasemkap	1 keer per 6 maanden	1 keer per 12 maanden
Normaal gebruik met HR-wasemkap	1 keer per 4 maanden	1 keer per 8 maanden

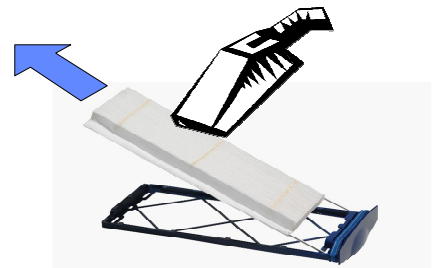


Verwijder de filters door deze uit het frame te halen en reinig de filters met behulp van een stofzuiger

Stap 4



Stap 5



Plaats de nieuwe of schoongemaakte filters in de unit

Steek de stekker in het stopcontact