

Installationsanleitung für Enteisungsanlagen mit Clack WS1CI Steuerkopf



LFS CLEANTEC

Owner: Lilia Schall

Im Wiesengrund 11

58540 Meinerzhagen

Telephone: +49 2358 257627

Mobile: +49 151 53555777


E-Mail: info@lfs-cleantec.de

VAT ID No. DE 298 483 091

WEEE-Reg.-Nr. DE 62187180

Installationsanleitung für Enteisungsanlagen mit Clack WS1CI Steuerkopf

Das Bild unten zeigt schematisch wie die Enteisungsanlage zusammen mit dem Montageblock anzuschließen ist (falls bestellt). Der Montageblock dient zum vollständigen Trennen des Geräts vom Wassernetz und bietet außerdem eine Bypass Funktion. Im normalen Betrieb ist das mittlere Ventil geschlossen und die beiden äußeren sind geöffnet. Sollte die Enteisungsanlage defekt sein, werden die beiden äußeren Ventile geschlossen und so das Gerät vom Wassernetz getrennt. Das mittlere Ventil wird in diesem Fall geöffnet, somit steht weiterhin unbehandeltes Wasser zur Verfügung.

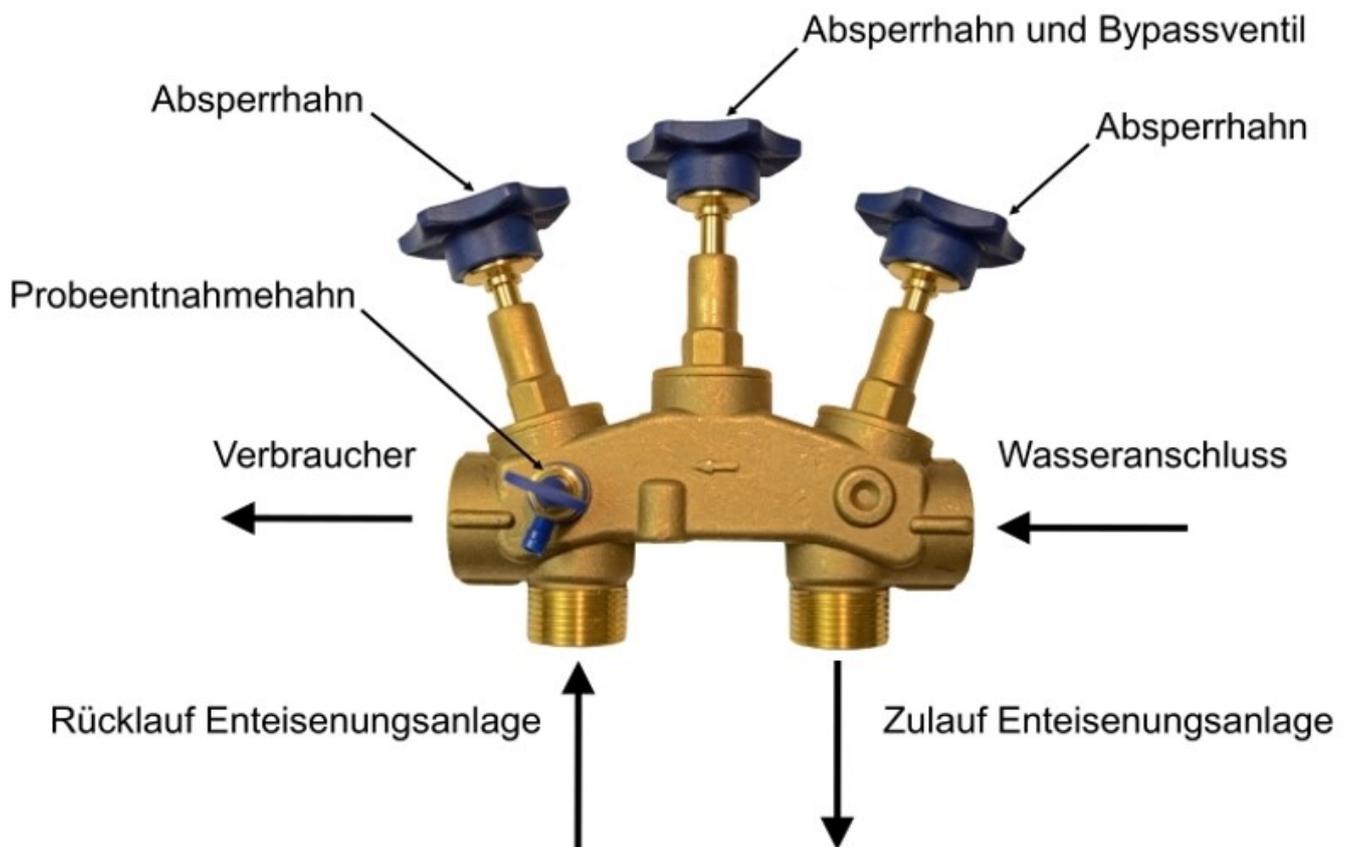

Installationsanleitung für Enteisungsanlagen mit Clack WS1CI Steuerkopf




Installationsschritt 1:

Beim ersten Installationsschritt wird der Steuerkopf mit dem Wassernetz verbunden. Dabei gehen Sie wie folgt vor.

Vorlauf. Markierungen mit Pfeilen, die die Fließrichtung angeben befinden sich oben auf dem Gehäuse des Steuerkopfs



Installationsanleitung für Enteisungsanlagen mit Clack WS1CI Steuerkopf

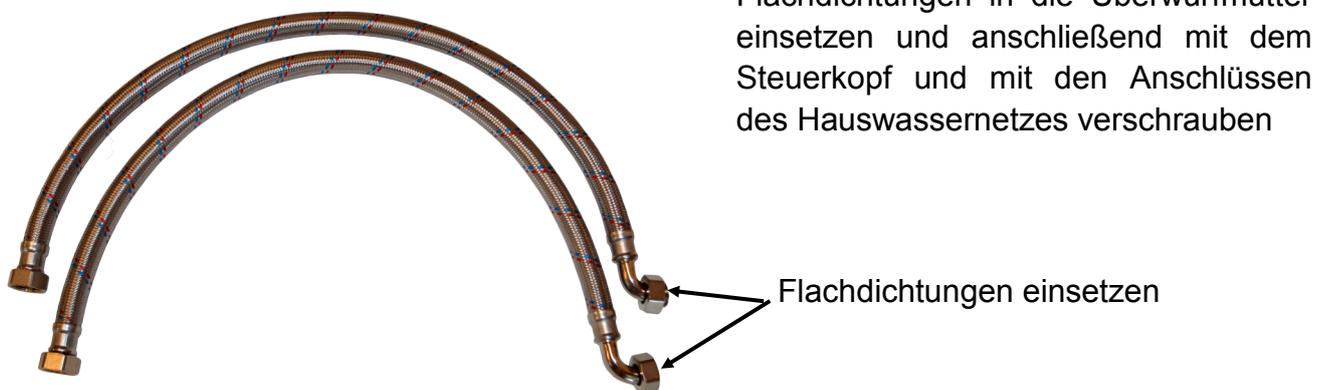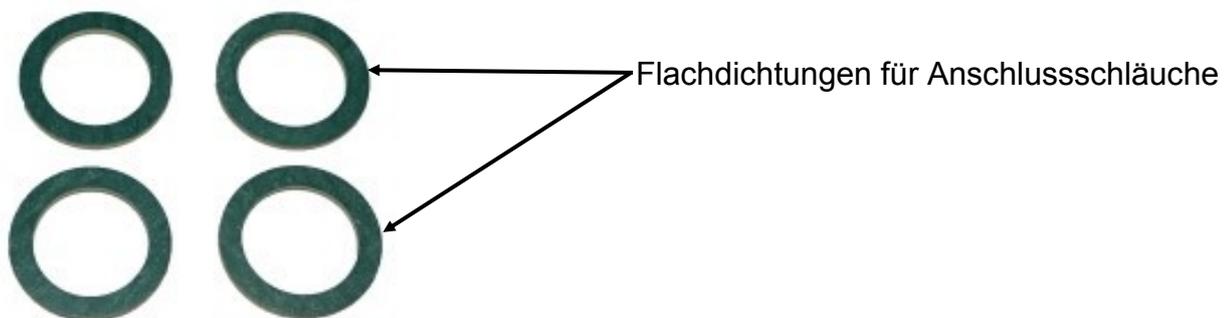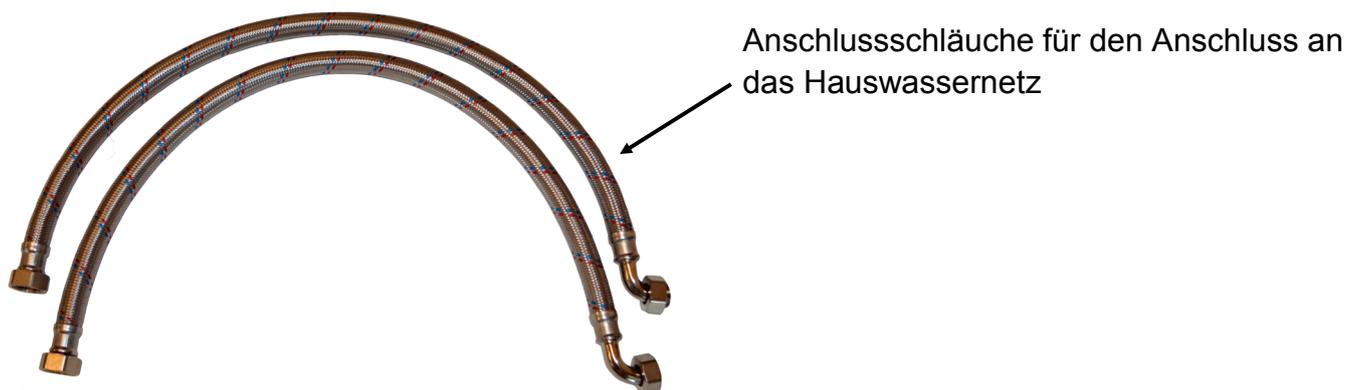

Installationsanleitung für Enteisungsanlagen mit Clack WS1CI Steuerkopf

Steuerkopf mit montierten Anschlusschläuchen. Beim Festziehen der Schläuche unbedingt am Gewindestück gegenhalten! Benutzen Sie dazu einen verstellbaren Maulschlüssel oder eine Rohrzange.




Beim Festziehen der Schläuche mit verstellbarem Maulschlüssel oder Rohrzange gegen halten

Installationsanleitung für Enteisungsanlagen mit Clack WS1CI Steuerkopf

Installationsschritt 2:

Anschließen des Abwasserschlauchs.

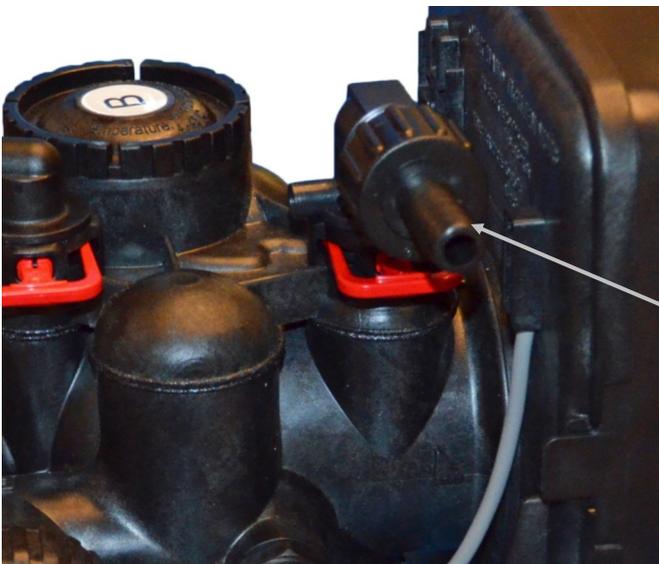

Abwasserschlauch 1/2" aufschieben
und mit der Schlauchschelle fest-
klemmen.

Anschluss für Abwasserschlauch

Installationsschritt 3:

Netzanschluss herstellen.

Das Filtermaterial muss vor Gebrauch unbedingt einen kompletten Rückspülzyklus durchlaufen, manuelle Auslösung, siehe Programmieranleitung! Dieser Schritt ist unbedingt notwendig um Staub vom Filtermaterial zu Spülen. Danach ist die Anlage Einsatzbereit.

Bei Rückfragen bitte anrufen: 02358-257627 o. 0151-53555777